


- Legende**
- geplante Schmutzwasserdruckleitung
 - - - geplanter Schmutzwasserfreisiegelkanal
 - geplante Wasserleitung
 - bestehende Wasserleitung
 - - - bestehende RW-Kanal
 - - - bestehender RW-Kanal (genaue Lage und Höhenlage nicht bekannt)
 - - - best. Telekommunikation (unterirdisch)
 - best. Telekommunikation (Freileitung)
 - - - best. Stromleitung (unterirdisch)
 - best. Stromleitung (Freileitung)

Grundstücksanschlüsse in DA 50 Wavin TS, SDR 11
Anschluss Schützenheim DA 63 Wavin TS, SDR 11

Komplette Leitungsverlegung mittels gesteuertem
Horizontalspülbohrverfahren, außer Moosmühle
S15 bis Anschluss an best. Schacht -> offene Verlegung

Horizontalspülbohrverfahren
Bei Problemen infolge hoher Spülungsverluste bzw.
großer Lageabweichungen -> Verlegung in offener Bauweise

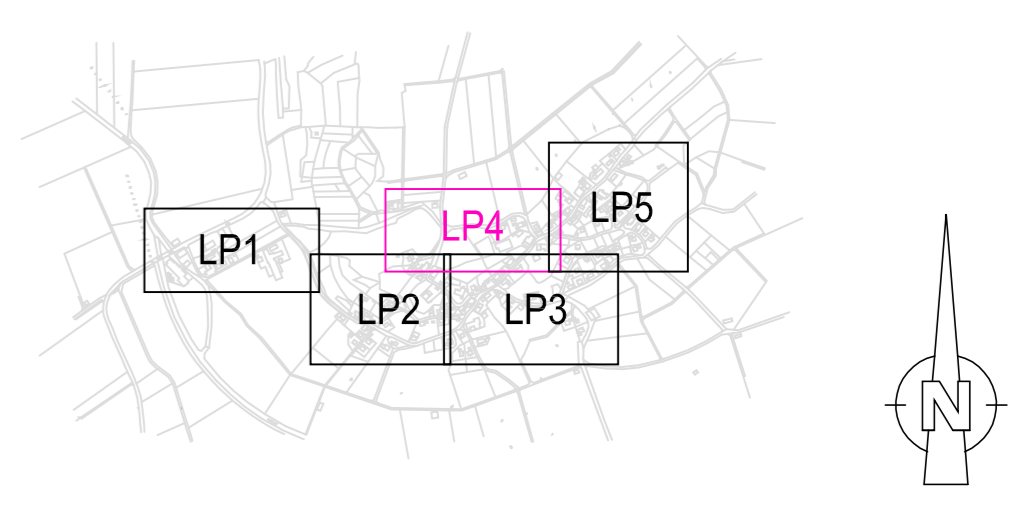

Nr.	Änderungen		gehn. am	Name	ges. an	Datum
Vorhaben: AWA Markt Erkheim BA 11 AWA AV Oberes Günstal BA 33 WW Markt Erkheim BA 05, Teil 2				0. Fertigung		
Vorhabensträger: Markt Erkheim / AV Oberes Günstal				Beilage Nr.: 1.4		
Landkreis: Unterallgäu				Projekt Nr.: 06608 vermessen: 06610		
Maßstab:	Ausführungslageplan 4 Daxberg		entworfen: März06		Karrer	
Vorhabensträger:			gezeichnet: Mai 06		Auerbacher	
		Entwurfverfasser:		geprüft:		
		Ingenieurbüro A & B GmbH & Co. KG Am Prinzenbuckel 28, 87490 Bönning Tel. 08304/9201-0, Fax 08304/9201-20				
		August 2006				